

Les services d'eau potable de l'Indre en 2020



■ Avant - propos

La présente plaquette est destinée à donner un aperçu des services publics d'eau potable du département de l'Indre en 2020.

Les données utilisées pour réaliser ce document proviennent essentiellement des saisies des collectivités sur le site internet du SISPEA (Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement), des rapports annuels sur le prix et la qualité des services et, dans le cas de services exploités en affermage, des rapports annuels des délégataires.

Le territoire étudié comprend toutes les communes du département de l'Indre à l'exception de celles desservies par des syndicats d'eau dont le siège est situé dans un département limitrophe, soit les communes de Migny, Obterre et Tilly, qui font partie respectivement du syndicat de la région de Charost (18), du syndicat de la Touraine du sud (37) et du syndicat de type départemental en place dans la Vienne (Eaux de Vienne – SIVEER).

A l'inverse, les syndicats d'eau dont le siège se trouve dans l'Indre et qui comptent parmi leurs membres des communes situées dans des départements limitrophes sont pris en compte dans leur intégralité. Il s'agit des syndicats de L'Auzon, de Fontgombault, de Sainte-Sévère et du Boischaud Nord, qui distribuent de l'eau respectivement sur les communes de Measnes (23), Tournon - Saint - Pierre (37), Tercillat (23) et, enfin, Couffy et Châteaueux (41).

Il est précisé que les données par service sont consultables sur le site internet du SISPEA (<http://www.services.eaufrance.fr>).


■ L'organisation administrative des services

Pour la lecture des tableaux ci-dessous, on entend par service toute entité associant une collectivité et un mode de gestion (contrat d'affermage dans le cas d'une délégation de service public, régie). Ainsi, certaines collectivités disposent de plusieurs services.

Type de collectivité	Nombre de services	Nombre d'abonnés	Nombre moyen d'abonnés par service	Volumes consommés par les abonnés	Volume moyen consommé par service
Commune	20	24 402	1 220	2 464 096	123 205
Syndicat	32	78 439	2 451	8 087 152	252 724
Communauté de communes	0	-	-	-	-
Communauté d'agglomération	3	26 340	8 780	3 950 262	1 316 754
Total	55	129 181	2 349	14 501 510	263 664
<i>(Evolution / 2019)</i>	<i>(- 1,8 %)</i>	<i>(+ 0,1 %)</i>	<i>(+ 2,0 %)</i>	<i>(- 1,4 %)</i>	<i>(+ 0,4 %)</i>

Type de collectivité	Nombre de services en régie	Nombre de services en DSP	Nombre d'abonnés en régie	Nombre d'abonnés en DSP	Volume consommé en régie	Volume consommé en DSP
Commune	14	6	12 671	11 731	1 157 526	1 306 570
Syndicat	18	14	50 522	27 917	5 192 775	2 894 377
Communauté d'agglomération	0	3	-	26 340	-	3 950 262
Total	32	23	63 193	65 988	6 350 301	8 151 209
<i>(Evolution / 2019)</i>			<i>(- 0,1 %)</i>	<i>(+ 0,3 %)</i>	<i>(- 0,8 %)</i>	<i>(- 1,8 %)</i>

Carte des services d'eau potable de l'Indre en 2020

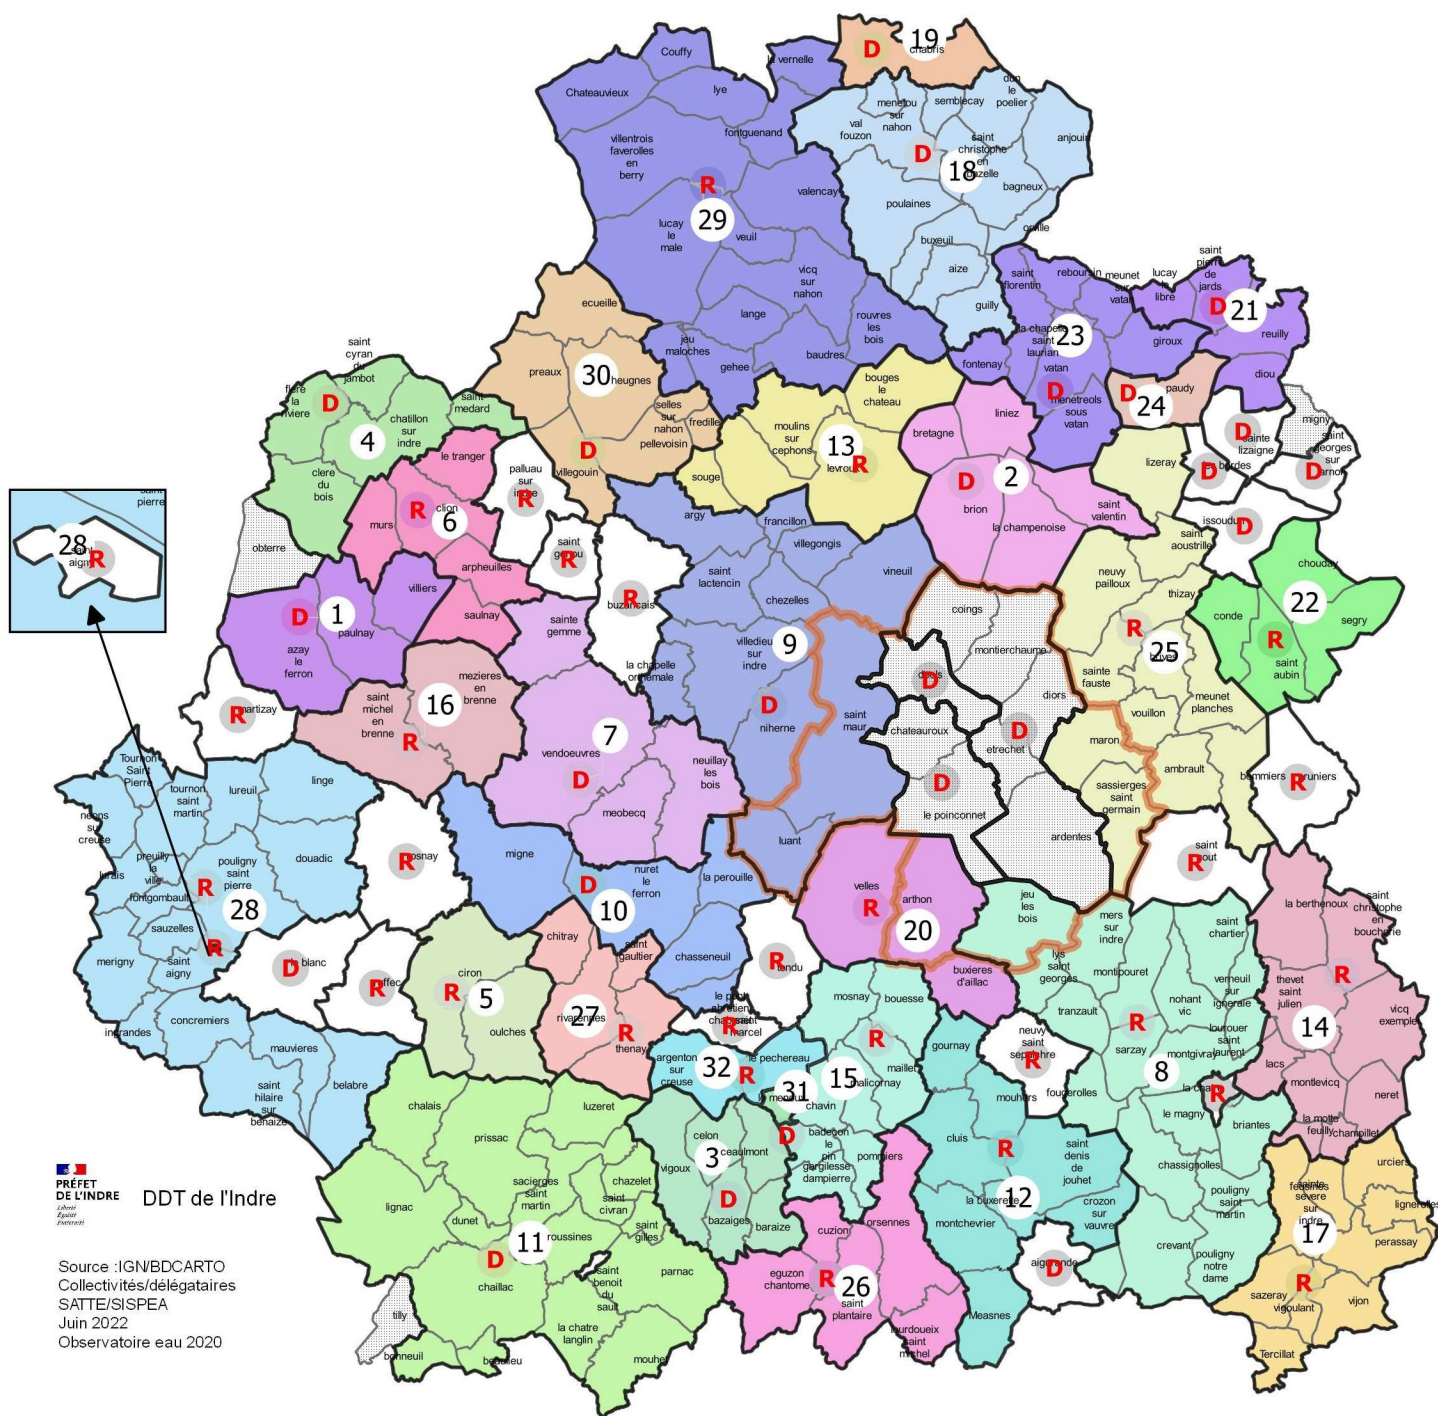

PRÉFET DE L'INDRE
DDT de l'Indre

Source :IGN/BDCARTO
Collectivités/délégataires
SATTE/SISPEA
Juin 2022
Observatoire eau 2020

- D** DSP
- R** Régie
- EPCI hors département
- Châteauroux Métropole
- Services de la CACM (3 services)
- Communes indépendantes
- SIAEP d'AZAY-LE-FERRON-1
- SIAEP de BRION - 2
- SIAEP de CELON - 3
- SIAEP de CHATILLON SUR INDRE - 4
- SIAEP de CIRON - 5
- SIAEP de CLION SUR INDRE - 6
- SIAEP de la BRENNE - 7
- SIAEP de la COUARDE - 8
- SIAEP de la DEMOISELLE - 9
- SIAEP de la PHILIPPIERE - 10
- SIAEP de l'ABLOUX - 11
- SIAEP de l'AUZON - 12
- SIAEP de LEVROUX - 13
- SIAEP de l'IGNERAIE - 14
- SIAEP de MAILLET - 15
- SIAEP de MEZIERES-ST MICHEL - 16
- SIAEP de SAINTE SEVERE - 17
- SIAEP de BAZELLE (hors CHABRIS)-18
- SIAEP de BAZELLE (CHABRIS) - 19
- SIAEP de VELLES-ARTHON-BUXIERES - 20
- SIAEP de ST CLEMENT - 21
- SIAEP du COUSSERON - 22
- SIAEP de VATAN (hors PAUDY)-23
- SIAEP de VATAN (PAUDY) - 24
- SIAEP du LIENNET - 25
- SIAEP du VAL DE CREUSE - 26
- SIEPAC de la REGION de SAINT-GAULTIER - 27
- SIER de FONTGOMBAULT - 28
- SIAEP du BOISCHAUT NORD (hors secteur ECUEILLE) - 29
- SIAEP du BOISCHAUT NORD (secteur ECUEILLE) - 30
- SIE de la GRAVE (LE MENOUX) - 31
- SIE de la GRAVE (hors LE MENOUX) - 32

■ Les ressources en eau

Carte des captages



Origine de l'eau - (nombre d'ouvrages)

Ressources souterraines

- Nappe alluviale (3)
- Nappe superficielle (23)
- Turonien (9)
- Cénomaniens (24)
- Albien (1)
- Jurassique supérieur (malm) (26)
- Jurassique moyen (dogger) (29)
- Jurassique inférieur (lias) (3)
- Infra Lias-Trias (16)
- Trias (11)

Prélèvements de surfaces

- Cours d'eau (2)

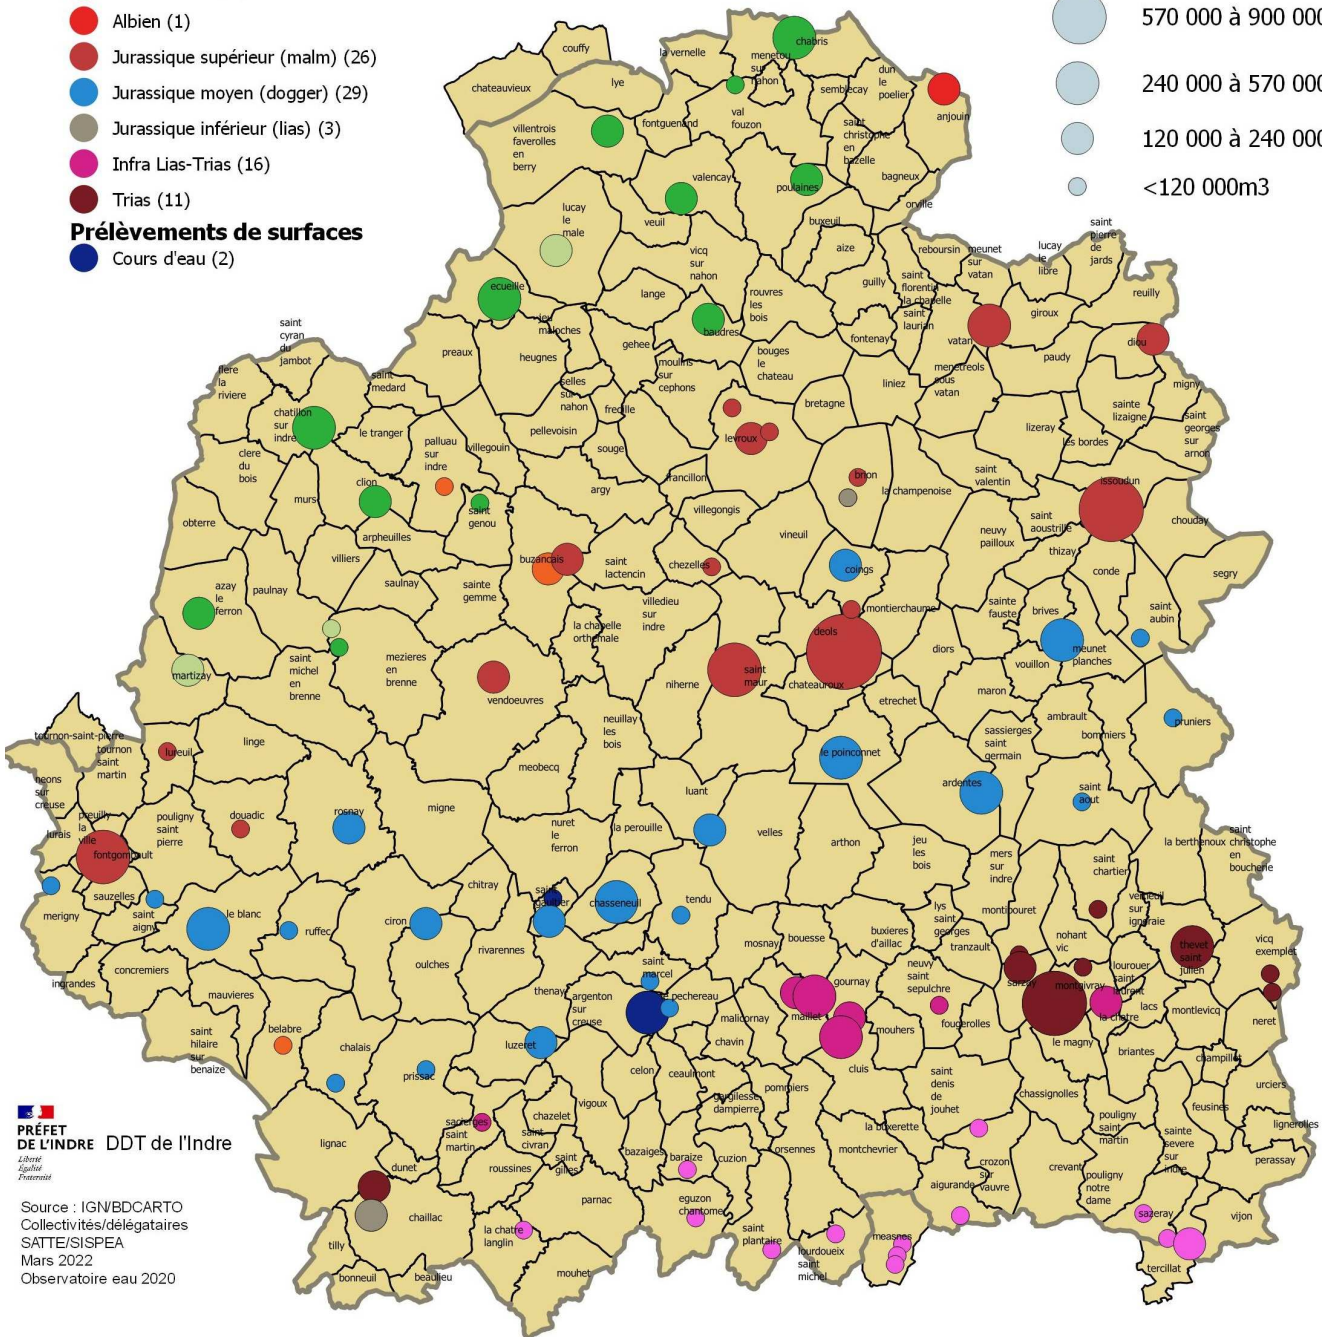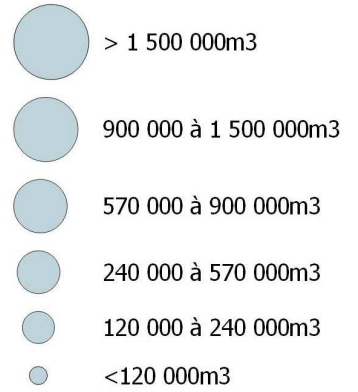


PRÉFET
DE L'INDRE DDT de l'Indre

Source : IGN/BDCARTO
Collectivités/délégataires
SATTE/SISPEA
Mars 2022
Observatoire eau 2020


■ Le rendement des réseaux

Carte des rendements de réseau selon l'arrêté du 2 mai 2007

Rendement - (nombre de services)

- >80% (25)
- 75 à 80% (16)
- 70 à 75% (4)
- 60 à 70% (8)
- <60% (2)

- EPCI hors département
- Périmètre des services
- Châteauroux Métropole

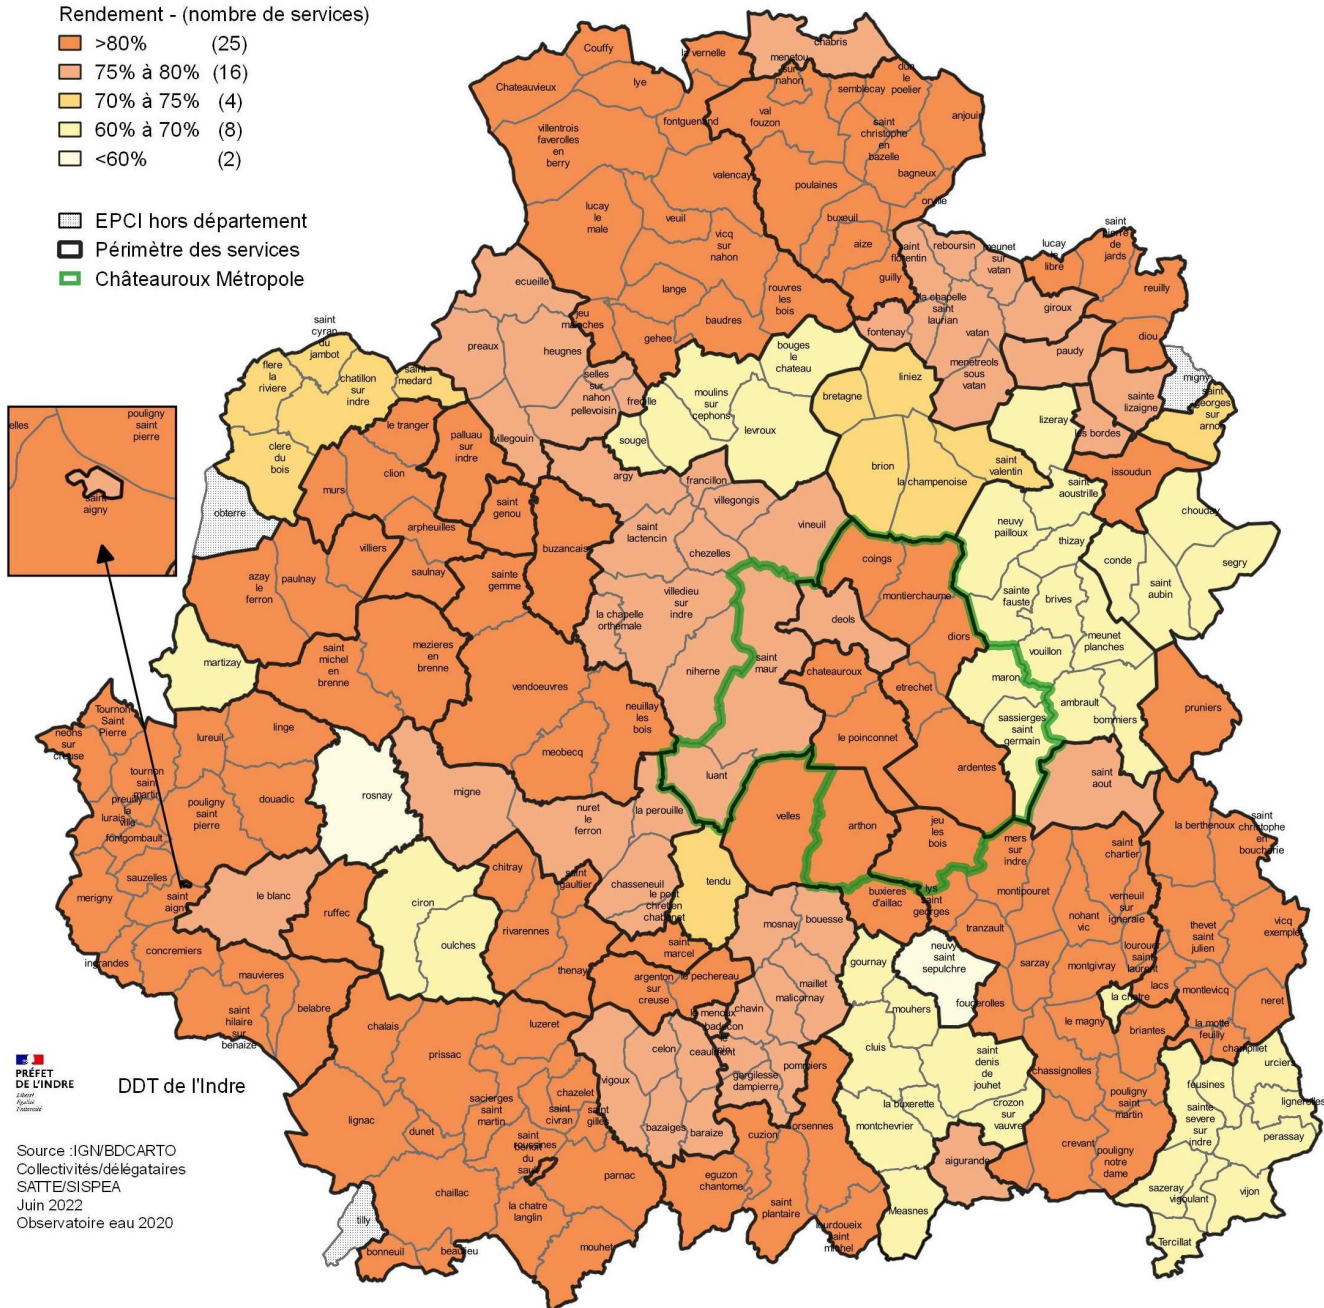


	Minimum	Moyenne départementale (*)	Maximum
Rendement défini par l'arrêté du 2 mai 2007	47,8 %	78,2 %	94,5 %
<i>Pour rappel, valeurs 2019</i>	(56,3 %)	(78,6 %)	(95,1 %)

(*) moyenne des rendements par service

■ Le renouvellement des réseaux

Les taux indiqués ci-dessous portent sur les 5 dernières années : chaque taux correspond au rapport de la moyenne du linéaire de conduites renouvelées au cours des cinq dernières années, sur le linéaire total du réseau.

Carte des taux de renouvellement de réseau

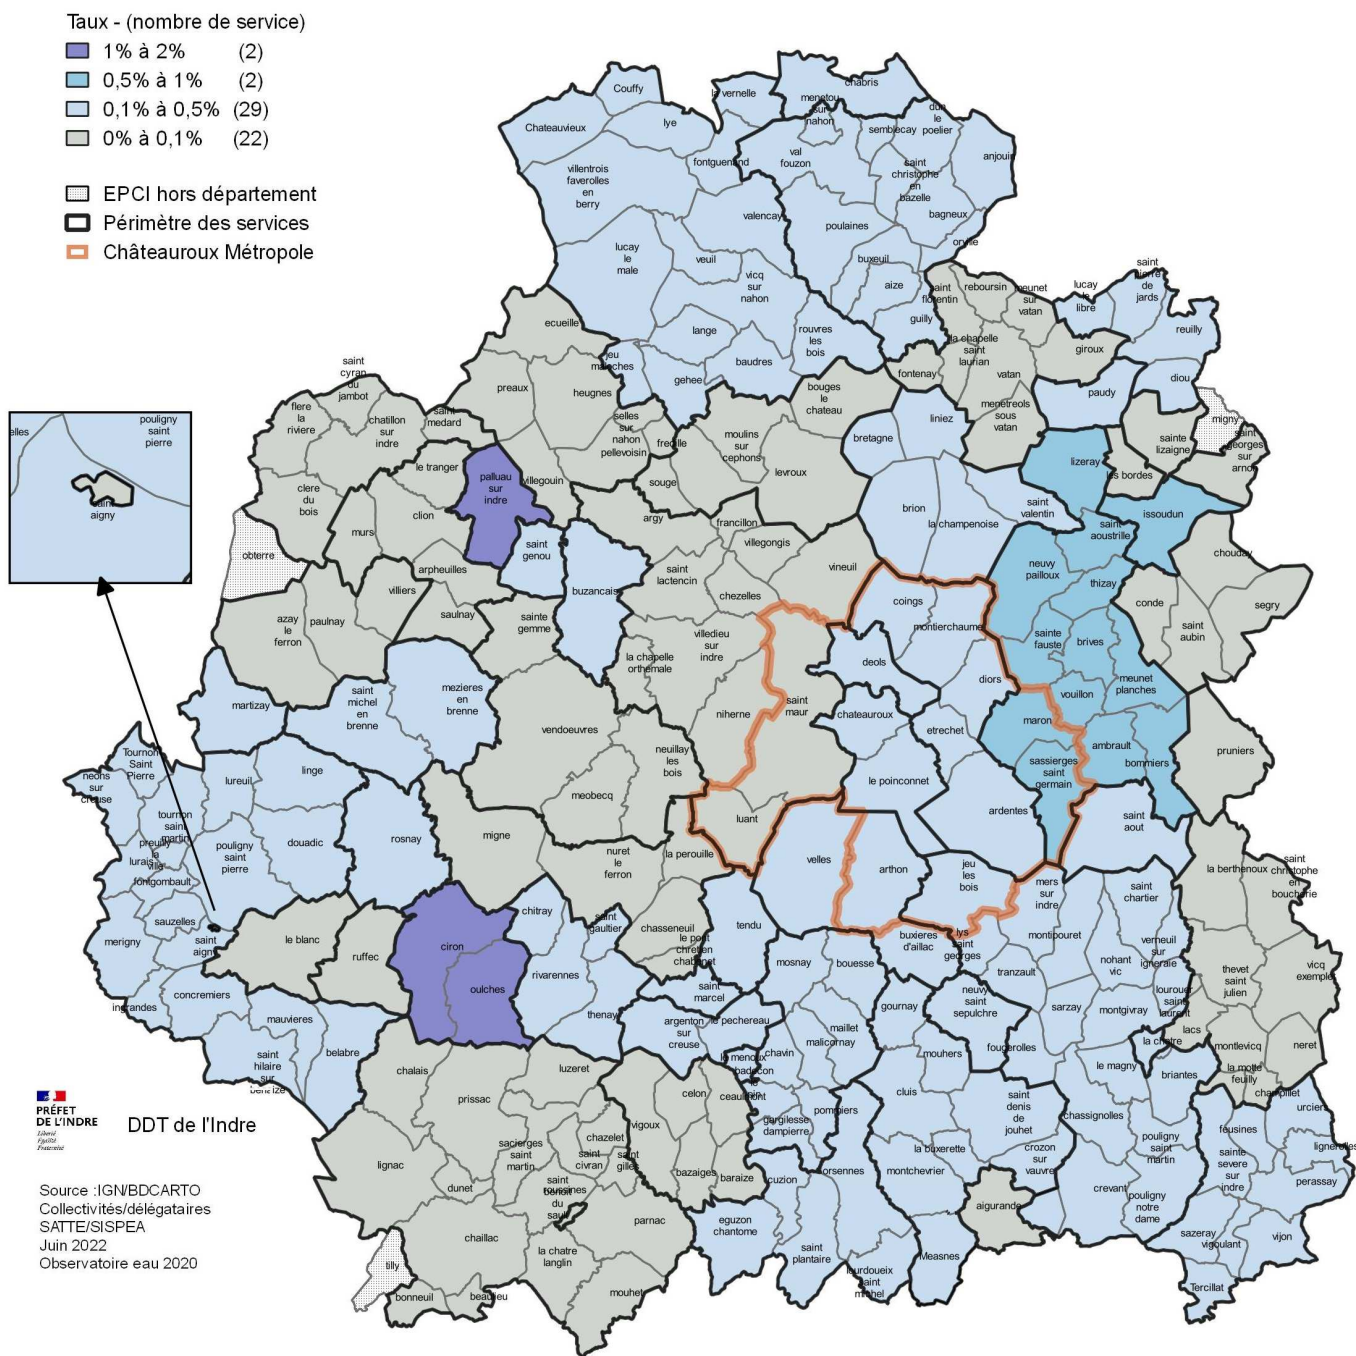


Le taux moyen départemental de renouvellement des réseaux (moyenne des taux des services) est de 0,23 %, ce qui correspond à une fréquence de renouvellement d'un peu plus de 400 ans, très supérieure à la durée de vie que l'on peut attendre d'une conduite.

■ Le prix de l'eau

Les prix ci-dessous sont ceux de l'eau consommée au 1^{er} janvier 2021, pour une consommation de 120 m³ par an, abonnement, redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau et TVA (si le service est assujéti) compris.

Carte des prix de l'eau du 01/01/2021 avec redevances et TVA (par m³ et pour 120m³ par an)

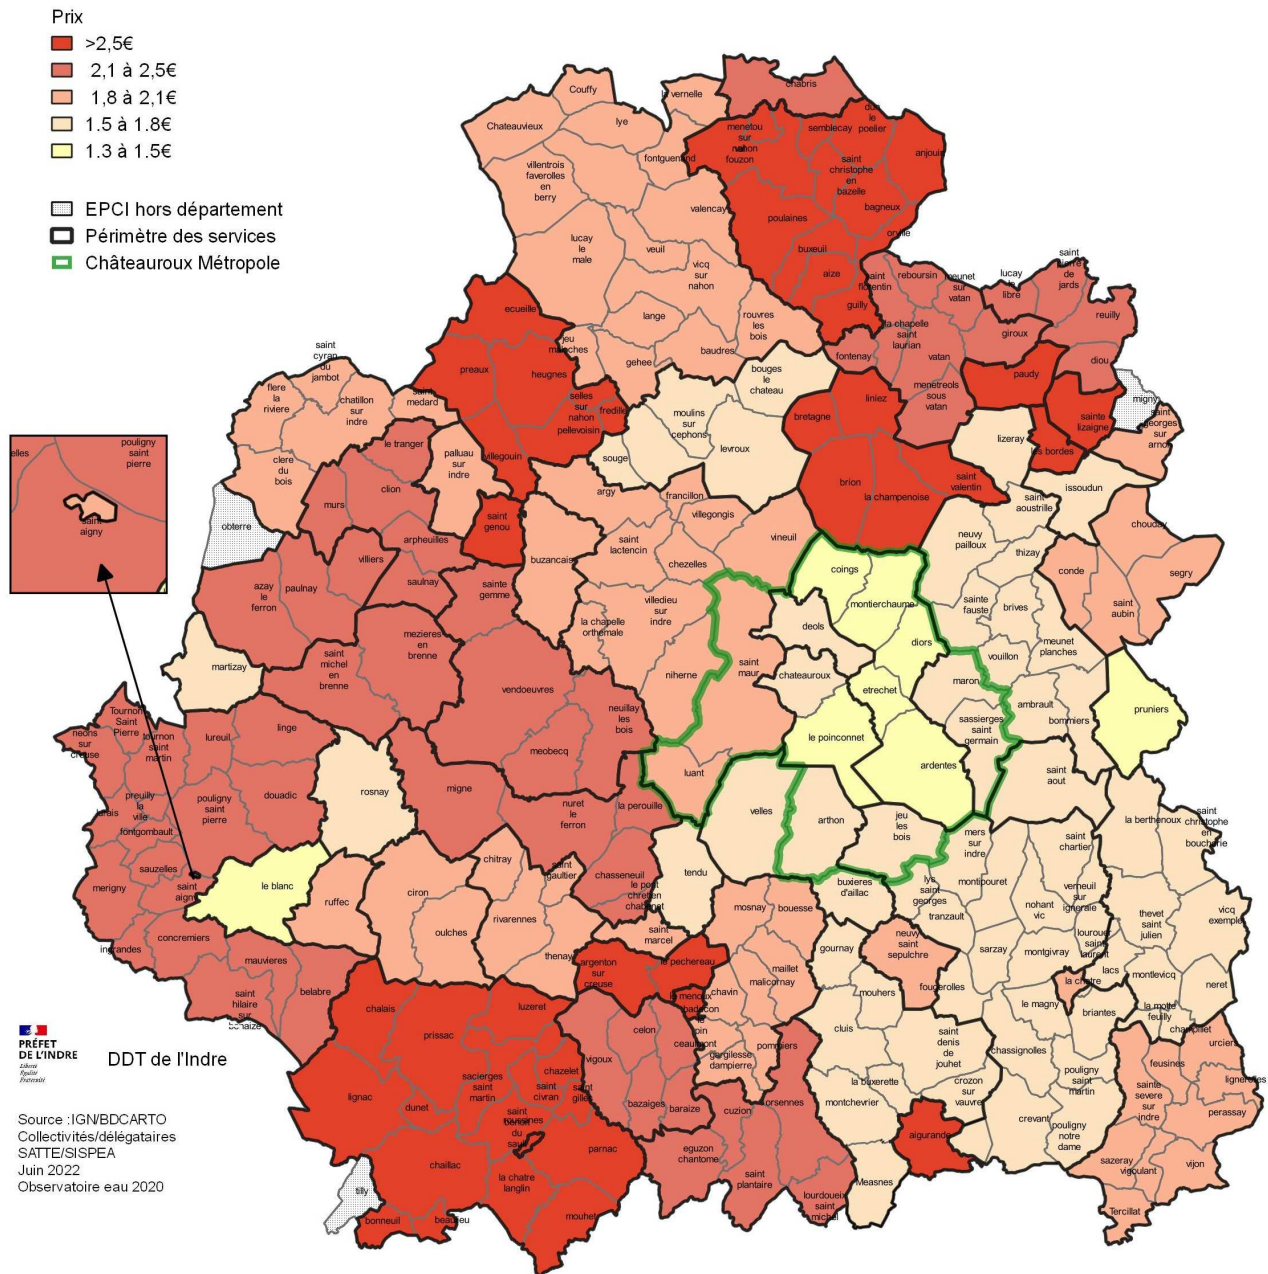


	Minimum	Moyenne départementale (*)	Maximum
Prix au m³ pour 120 m³ consommés (au 01/01/2021)	1,429 €	2,099 €	3,292 €
<i>Pour rappel, valeurs au 01/01/2020</i>	(1,368 €)	(2,072 €)	(3,283 €)

(*) moyenne des prix par service

■ L'endettement des services

Lorsqu'une collectivité possède plusieurs services (cas de la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole et des syndicats de la région de Vatan, de Bazelle, de La Grave et du Boischaud Nord), ces derniers présentent tous la même valeur car l'endettement est apprécié à l'échelle de la collectivité.

Carte des encours de la dette par abonné

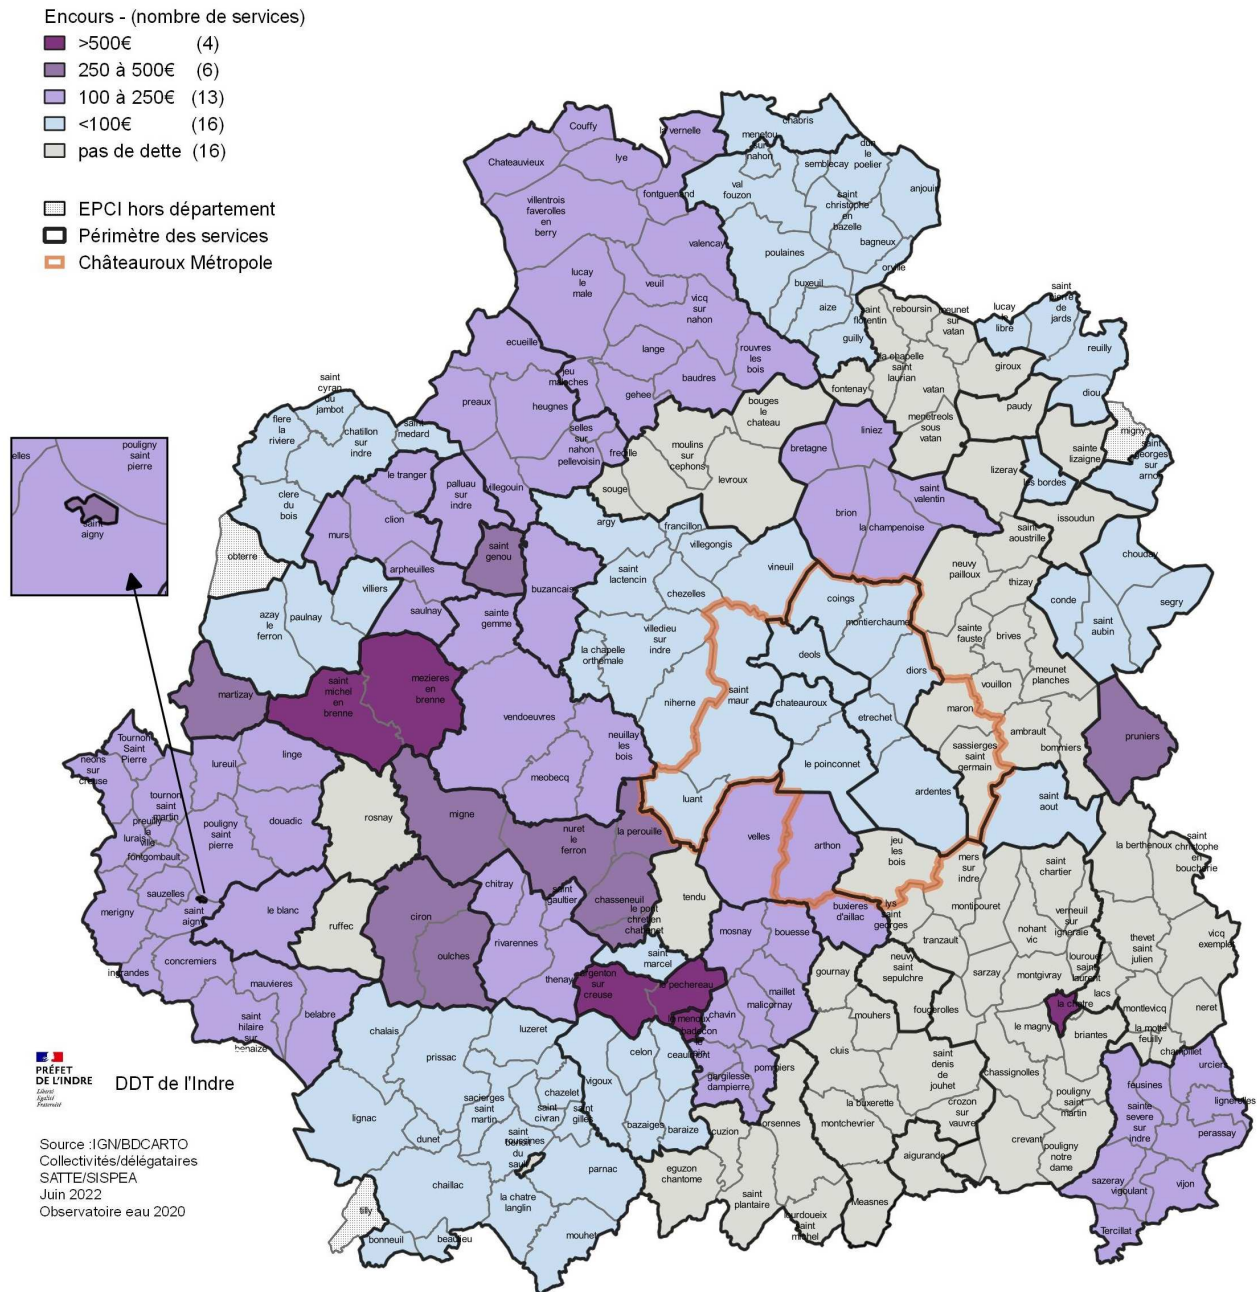

	Minimum	Moyenne départementale (*)	Maximum
Encours par abonné au 31/12/2020	0 €	139 €	842 €
<i>Pour rappel, valeurs au 31/12/2019</i>	(0 €)	(151 €)	(1 242 €)

(*) en considérant que la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole et les syndicats de la région de Vatan, de Bazelle, de La Grave et du Boischaud Nord représentent, chacun, un seul service